



FELÜLNÉZET



CSŐELVEZETÉSI VÁZLAT

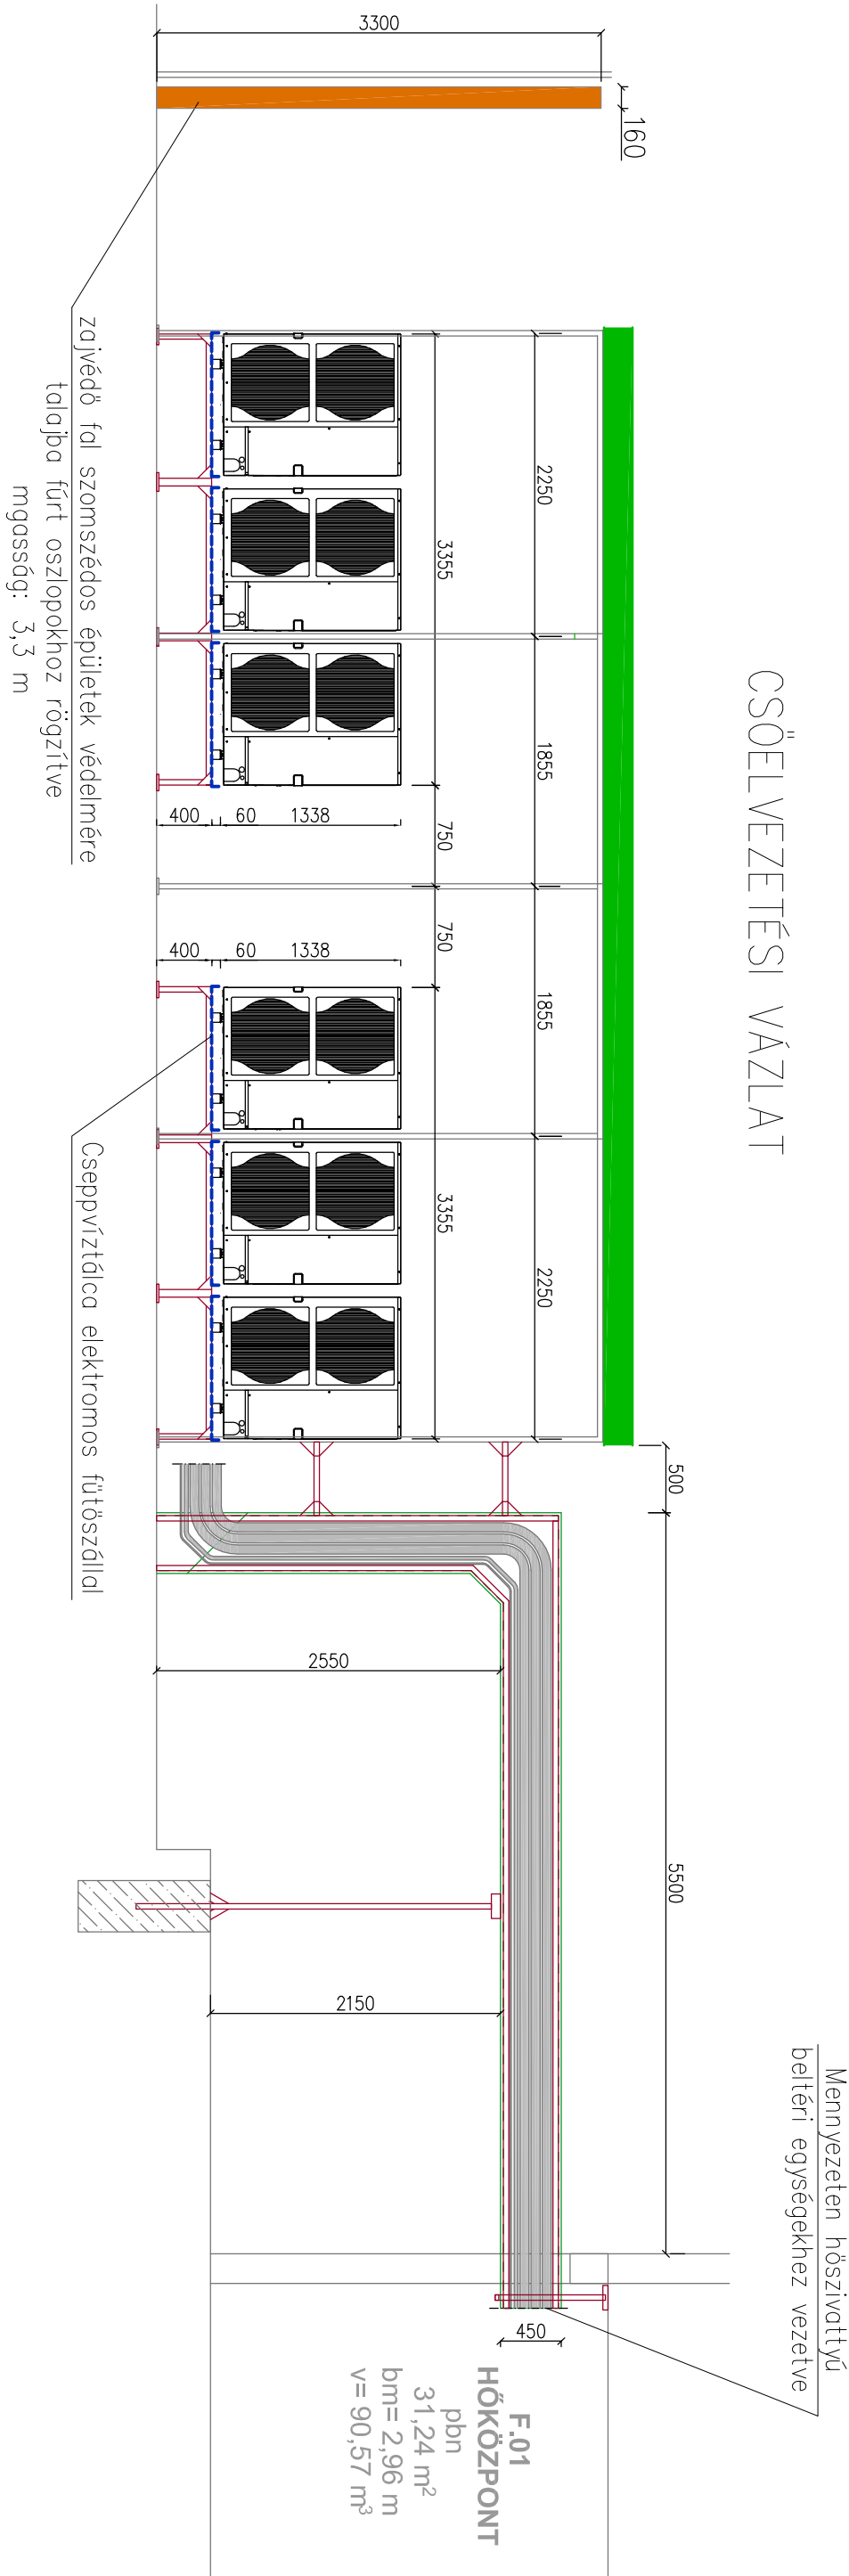

- MEGJEGYZÉS:
- a hanggátló fal és a magsón vezetelt csővezeték szerkezet építéséhez statikus bevonása szükséges
  - a tartószerkezetek tervezett mérete 40x40 mm (kivételzés előtt statikussal egyeztetni kell)

ÉPÜLET:		SZAKORVOSI RENDELŐ INTÉZET	
ÉPÜLET CÍME:		2120 DUNAKESZI, FŐ ÚT 75-81.	
HRSZ:		4462/1	
MÉGRENDELŐ		DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 2120 DUNAKESZI, SZENT ISTVÁN U. 1..	
TERVEZŐ:		MUNKAKÖZLI	
ÉPÜLETÉPÍTŐ		PETIK GÁBOR	
TERVEZŐ:		G-T 02-0952	
TERV:		HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉSI RÉSZLETERAÚZ	
HŐELLÁTÁS		TERÜLET SZÁM:	
GH-16			
KELT:	MUNKASZÁM:	PAPÍRMÉRET:	LEPTÉK:
2016.03.21.	16/05	297x800	M 1:50

**SOLARBOX**  
HUNGARY KFT

Solarbox-Hungary Kft.  
2030 Érd, Mondulfa u. 1.  
Tel.: + 36 20 355 8990  
E-mail: solarbox@solarbox.hu