
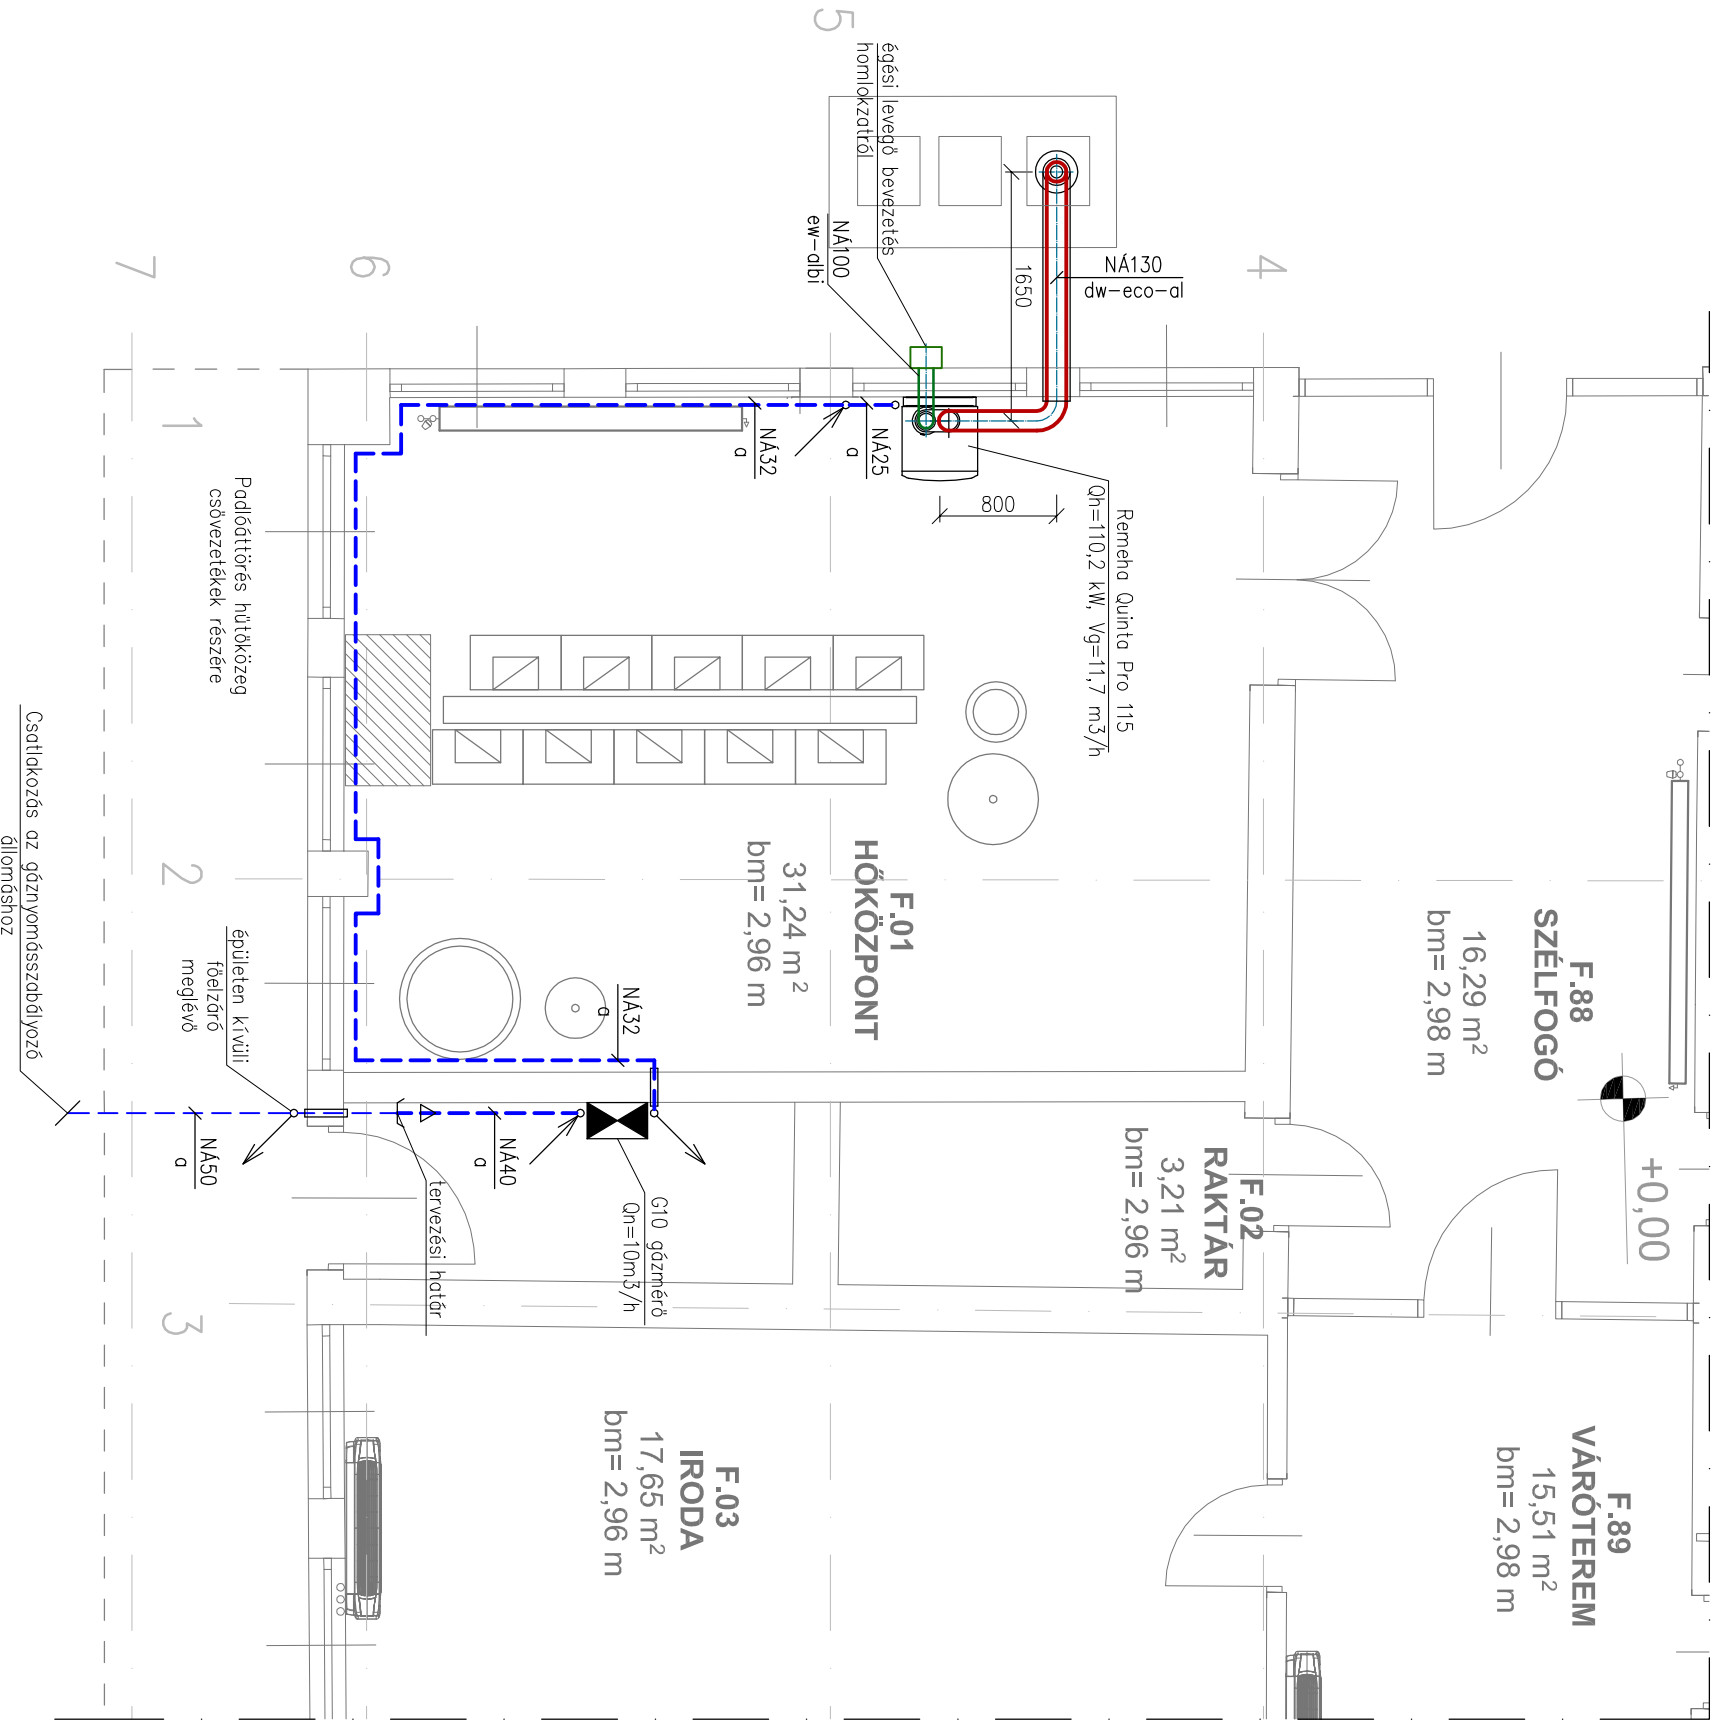


JELMAGYARÁZAT

- Meglévő középnyomású gázvezeték
- Meglévő kisnyomású gázvezeték
- Tervezett gázvezeték
- Meglévő kiszellőztető vezeték

MEGJEGYZÉS:

- kivitelezés előtt a füstgázvezetető rendszer létesítésének egyéb feltételeit az illetékes kéményseprő vállalattal egyeztetni kell
- a füstgázvezetető rendszer hosszát a helyszínen ellenőrizni kell
- a gázvezetékhlózzat villamos érintésvédelmérő gondoskodni kell (EPH)
- a gázkazánt 100 mA, vagy ennél érzékenyebb áram-védőlapcsaló beépítésével kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz
- a kondenzvíz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell
- a kivitelezés során a beépített termékek gyártói utasításait be kell tartani
- a kivitelezés során az TIGÁZ technológiai utasításait be kell tartani



ÉPÜLET:	SZAKORVOSI RENDELŐ INTÉZET		
ÉPÜLET CÍME:	2120 DUNAKESZI, FŐ ÚT 75–81.		
HRSZ:	4462/1		
MEGRENDELŐ	DUNAKESZI KÖZÜJEMI NONPROFIT KFT. 2120 DUNAKESZI, SZENT ISTVÁN U. 1..		
TERVFAJTA:	KIVITELI		
ÉPÜLETGÉPESZ TERVEZŐ:	PETIK GÁBOR G–T 02–0952		
TERV:	FÖLDSZINTI ALAPRAJZ		TERVLAP SZÁM: GG–02
GÁZELLÁTÁS			
KELT:	MUNKASZÁM:	PAPÍRMÉRET:	LÉPTÉK:
2016.03.21.	16/05	A3	M 1:50